


## Siedle Steel



### SCOM 611-02

Produktinformation  
**Codeschloss**

Product information  
**Code lock**

Information produit  
**Serrure codée**

Opuscolo informativo  
sul prodotto  
**Serratura a codice**

Productinformatie  
**Codeslot**

Produktinformation  
**Kodelåsmodul**


Produktinformation  
**Kodlås**

Información de producto  
**Cerradura codificada**


Informacja o produkcji  
**Zamek kodowany**

Информация о продуктах  
**Кодовый замок**


Verbindung zu Installationsleiterplatte SCOM/SDRM/SELM/SFPM /  
Connection to installation pcb SCOM/SDRM/SELM/SFPM

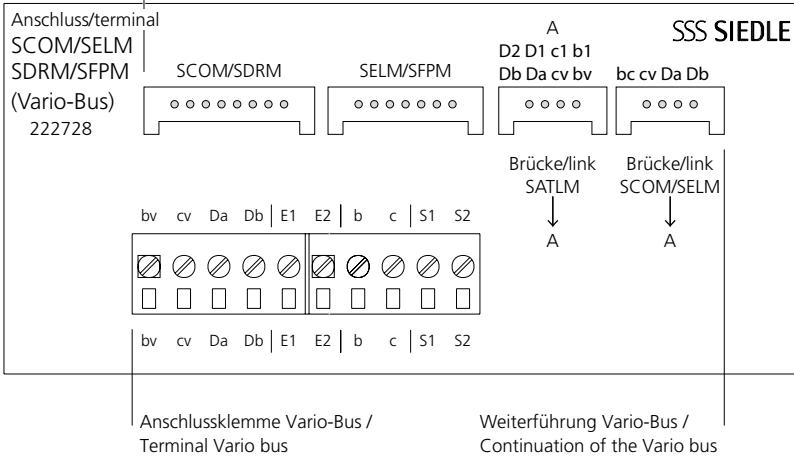

1

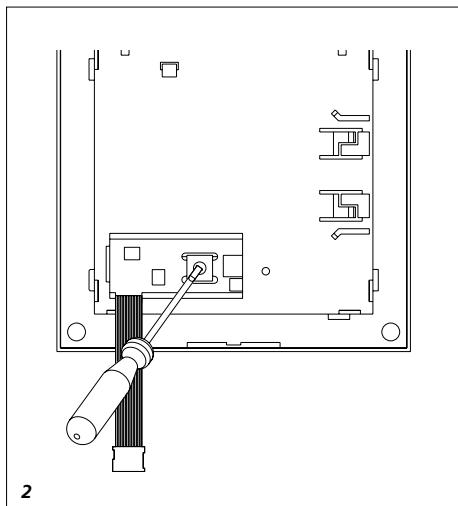

2

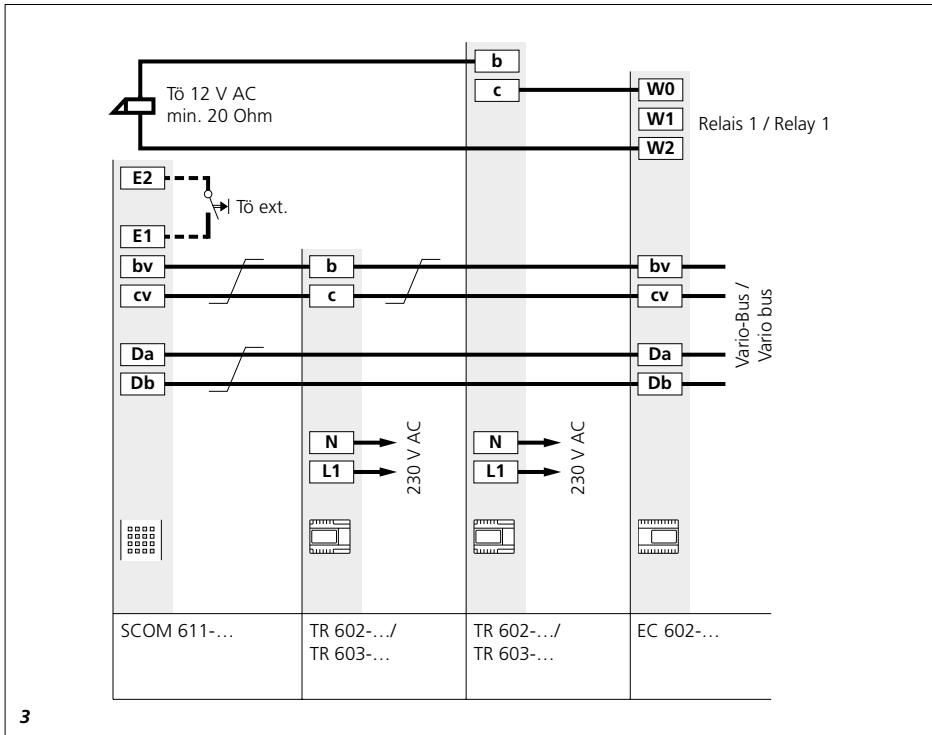

## Anwendung

Codeschloss als Eingabeeinheit zur Zutrittskontrolle und zum Absetzen von Türrufen.

Abhängig vom Funktionsumfang der Zutrittskontrolle und vom Sprechsystem werden für Verwaltung und Steuerfunktionen weitere Geräte benötigt.

- LED als Statusanzeige, nur bei Vario (externer potentialfreier Kontakt)
- Tö-Taste zur direkten Türöffnung über den EC 602-...
- Steuerfunktionen (z. B. Rolltor)

## Elektrische Spannung



Einbau, Montage und Servicearbeiten elektrischer Geräte dürfen ausschließlich durch eine Elektro-Fachkraft erfolgen.

## Reichweite

Das im gesamten Vario-Bus verlegte Leitungsnetz darf 2000 m nicht überschreiten. Der Schleifenwiderstand (Hin- und Rückleitung zwischen Funktionseinheit und Steuereinheit) darf 20 Ohm nicht überschreiten. Bei 0,8 mm Aderdurchmesser ergibt das eine Reichweite von ca. 260 m.

Die Spannungsversorgung der Vario-Bus-Komponenten erfolgt über einen separaten Transistor TR 602-.../TR 603-...

## Programmierung

Die Programmierung des SCOM 611-... erfolgt über das entsprechende Zusatzgerät. Die Vorgehensweise ist in der entsprechenden Programmieranleitung beschrieben.

Es muss sichergestellt sein, dass die Versorgungsspannung bei maximaler Stromaufnahme an jedem Gerät zu keiner Zeit 9 V AC unterschreitet.

## 1 Anschlussleiterplatte

Bei Aufputz-Türstationen: Anschluss nicht über die Anschlussleiterplatten, sondern analog zu Siedle Vario über Klemmblöcke.

### Klemmenbelegung

bv, cv	Versorgungsspannung 12 V AC
Da, Db	Vario-Bus
E1, E2	Anschluss externe Türöffnertaste
b, c	zur zusätzlichen Spannungsversorgung bei großer Anzahl beleuchteter Ruftasten

## Montage und Installation

### 2 Adresseinstellung

Wenn in einem System mehrere Eingabe-/Leseeinheiten derselben Typs (z. B. mehrere COM 611-... und/oder ST 10...) verwendet werden, muss an jeder der Eingabe-/Leseeinheiten eine andere Adresse eingestellt sein.

- Bedienplatte abnehmen, siehe Produktinformation zur Türstation.
- Funktionseinheit von der Montageplatte losschrauben, oben nach vorne kippen und von der Montageplatte abnehmen.

- Klappe auf der Rückseite mit Hilfe eines Schraubendrehers öffnen.
- Adresse am Drehschalter einstellen.

Die Adressen „0“ und „9“ sind nicht zulässig!

Nach der Adresseinstellung, die Klappe schließen und Funktionseinheit wieder einbauen.

### 3 Anschlussplan Zutrittskontrolle mit EC 602-...

Die Anschlusspläne für die Nutzung des Codeschlusses für Türrufe sind im Systemhandbuch zum Türkommunikationssystem zu finden, das dem Netzgerät bzw. Server beiliegt.



Bei dem Codeschloss handelt es sich um eine Oberfläche, die in Abhängigkeit von der Benutzerfrequenz Gebrauchsspuren zeigt. Dies führt dazu, dass sich häufig benutzte Zahlen optisch von weniger häufig benutzten Zahlen abheben. Wir empfehlen daher, den Code in regelmäßigen Abständen zu ändern. Bitte benutzen Sie andere Zahlen.

## Service

Die Funktionseinheit kann bei Bedarf komplett ausgetauscht werden. Informationen zum Austausch und zum Überprüfen der Funktionseinheiten sind in der Produktinformation zur Türstation zu finden.

System	Zusatzgerät	Funktion
-	EC 602-...	Steuerfunktionen/Zutrittskontrolle
-	SC 600-...	Steuerfunktionen/Zutrittskontrolle
1+n-Technik	RC 602-...	Direktruf der Innenstationen
In-Home-Bus	BIM 650-...	Direktruf der Innenstationen
Multi	TLC 640-...	Direktruf der Innenstationen/ Steuerfunktionen/Zutrittskontrolle
Access	-	Direktruf der Innenstationen

### **Technische Daten**

Betriebsspannung: 12 V AC  
Betriebstrom: max. 140 mA  
Schutzart: IP 54  
Umgebungstemperatur:  
–20 °C bis +55 °C

### **Bedienung**

Jede Tastenbetätigung wird mit einem Signalton, Fehleingaben werden mit einem Mehrfach-Signalton quittiert.

### **Rufen per Code**

Rufnummern 1–8 stellig möglich (1–9999 9999). Gewünschte Rufnummer eingeben und Taste mit Glockensymbol drücken.

### **Beispiel:**

Krause	1	2	3	4	Δ
Schmitt	9	8	7	6	Δ

### **Steuerfunktionen auslösen:**

Code 1–8 stellig möglich (1–9999 9999).  
Codenummer eingeben,  
**F-Taste drücken.**

### **Löschtaste „C“**

Eingaben können jederzeit mit der C-Taste gelöscht werden.

### **Türöffnerfunktion über die**

#### **Schlüsseltaste**

Falls gewünscht, kann z. B. zu bestimmten Zeiten, durch Drücken der Schlüsseltaste die Tür direkt, ohne Code-Eingabe geöffnet werden.  
Diese Funktion kann nur zusammen mit einem Eingangs-Controller EC 602-... genutzt werden.

## Application

Code lock as input unit for access control and for making door calls. Depending on the functional scope of the access control and the intercom system, further devices are required for management and control functions.

- LED as status indicator, only for Vario (external potential-free contact)
- Door release button for direct door release via the EC 602-...
- Control functions (e.g. roller shutters)

## Electrical voltage



Mounting, installation and servicing work on electrical devices may only be performed by a suitably qualified electrician.

## Range

The conductor network laid throughout the entire Vario bus must not exceed 2000 m. The loop resistance (forward and return line between the functional unit and the control unit) must not exceed 20 Ohm. A core diameter of 0.8 mm results in a range of appr. 260 m. The power supply to the Vario Bus components is provided by a separate transformer TR 602-.../ TR 603-...

## Programming

The SCOM 611-... is programmed via the corresponding auxiliary device.

The procedure is described in the corresponding programming instructions.

Steps must be taken to ensure that the supply voltage never exceeds 9 V AC at any device with maximum current consumption.

## 1 Connection pcb

For surface mounted door stations: Connection not via connection pcbs but in a similar manner as Siedle Vario using terminal blocks.

## Terminal assignment

bv, cv	Power supply 12 V AC
Da, Db	Vario bus
E1, E2	Connection of an external door release button
b, c	for additional power supply if there are a large number of illuminated call buttons

## Mounting and installation

### 2 Address setting

If several input/read units of the same type (e.g. several COM 611-... and/or ST 10...) are used in a system, a different address must be set on each of the input/read units.

- Take off the operating panel, see product information for the door station.
- Unscrew the function unit at the mounting plate, tilt forward at the top and remove from the mounting plate.

- Open the flap on the back with the aid of a screwdriver.

- Set the address on the rotary switch.

Addresses "0" and "9" are not permitted!

Once the address has been set, close the flap and remount the function unit.

## 3 Terminal diagram access control with EC 602-...

The wiring diagrams for the use of the code lock for door calls can be found in the system manual for the door communication system, which is supplied with the line rectifier/server.



The code lock has a surface which can show signs of use depending on the user frequency. This results in frequently used numbers standing out optically from less frequently used numbers. We therefore recommend changing the code at regular intervals. Please use different numbers.

## Servicing

The functional unit can be completely exchanged if required. Information regarding replacement and checking the functional units can be found in the product information for the door station.

System	Auxiliary device	Function
-	EC 602-...	Control functions/Access control
-	SC 600-...	Control functions/Access control
1+n technology	RC 602-...	Direct call of the indoor stations
In-Home bus	BIM 650-...	Direct call of the indoor stations
Multi	TLC 640-...	Direct call of the indoor stations/ Control functions/Access control
Access	-	Direct call of the indoor stations

## **Specifications**

Operating voltage: 12 V AC  
Operating current: max. 140 mA  
Protection system: IP 54  
Ambient temperature:  
–20 °C to +55 °C  
Dimensions (mm) W x H x D:  
99 x 99 x 27


## **Operation**

Every button actuation is acknowledged by a signal tone, incorrect inputs are signalled by a multiple tone.

### **Call via code**

1–8-digit call numbers are possible (1–9999 9999). Enter the required call number and press the button with the bellsymbol.

#### **Example:**



#### **Initiate control functions:**

1–8-digit code possible

(1–9999 9999).

Enter the code,

**press the F button.**

#### **Cancel button "C"**

Entries can be cancelled at any time using the C button.

#### **Door release function using thekey button**

If required it is possible, for example at certain times of day, for the door to be opened directly by pressing the key button without entering a code. This function can only be used together with an EC 602-... easikey controller.

## Application

Serrure codée comme unité de saisie pour le contrôle d'accès et pour passer des appels de porte. En fonction de l'étendue fonctionnelle du contrôle d'accès et du système d'interphone, des dispositifs supplémentaires sont nécessaires pour les fonctions d'administration et de commande.

- LED en tant qu'affichage d'état, uniquement pour Vario (contact sec externe)
- Touche gâche pour ouvrir directement la porte via le EC 602-...
- Fonctions de commande (par ex. portail roulant)

## Tension électrique



L'installation, le montage et l'entretien d'appareils électriques ne doivent être réalisés que par un spécialiste en électricité.

## Portée

Le réseau posé dans l'ensemble du bus Vario ne doit pas dépasser 2000 m. La résistance de boucle (ligne aller et ligne retour entre unité fonctionnelle et unité de commande) ne doit pas dépasser 20 ohms.

Dans le cas d'un diamètre de fil de 0,8 mm, on obtient une portée d'environ 260 m. L'alimentation en tension des composants du bus Vario s'effectue par l'intermédiaire d'un transformateur séparé TR 602-.../TR 603-...

Il convient de veiller à ce que, à l'intensité absorbée maximum, la tension d'alimentation sur chaque appareil ne soit à aucun moment inférieure à 9 V AC.

## 1 Carte de circuits imprimés de raccordement

Pour les platines de rue en saillie : raccordement non pas avec les cartes de circuits imprimés, mais de façon analogue à Siedle Vario par l'intermédiaire de borniers.

## Implantation des bornes

bv, cv	Tension d'alimentation 12 V AC
Da, Db	Bus Vario
E1, E2	Raccordement touche gâche externe
b, c	pour une alimentation électrique supplémentaire en cas de nombreuses touches d'appel éclairées

## Montage et installation

### 2 Réglage de l'adresse

Si plusieurs unités de saisie/de lecture du même type (par ex. plusieurs COM 611-... et/ou ST 10...) sont utilisées dans un système, une adresse différente doit être définie sur chacune des unités de saisie/de lecture.

- Déposer la platine de commande, voir les informations produit concernant la platine de rue.
- Dénvisser l'unité fonctionnelle de la plaque de montage, le faire basculer par le haut vers l'avant et le déposer de la plaque de montage.
- Ouvrir le volet se trouvant sur la face arrière, à l'aide d'un tournevis.
- Régler l'adresse sur le commutateur rotatif.

Les adresses "0" et "9" ne sont pas autorisées !

Après avoir réglé l'adresse, fermer le volet et réinstaller l'unité fonctionnelle.

### 3 Schéma de raccordement pour le contrôle d'accès avec EC 602-...

Les schémas de connexion pour l'utilisation de la serrure codée pour les appels de porte se trouvent dans le manuel système pour la communication de porte, qui est fourni avec le bloc d'alimentation ou le serveur.

## Programmation

La programmation du SCOM 611-... s'effectue via l'appareil supplémentaire correspondant.

La procédure est décrite dans la notice de programmation correspondante.

Système	Appareil supplémentaire	Fonction
-	EC 602-...	Fonctions de commande/ Contrôle d'accès
-	SC 600-...	Fonctions de commande/ Contrôle d'accès
Technique 1+n	RC 602-...	Appel direct des platines intérieures
Bus In-Home	BIM 650-...	Appel direct des platines intérieures
Multi	TLC 640-...	Appel direct des platines intérieures/ Fonctions de commande/Contrôle d'accès
Access	-	Appel direct des platines intérieures



La serrure codée est une interface qui indique les traces d'utilisation en fonction de la fréquence d'utilisation. Ceci a pour conséquence le fait que les chiffres fréquemment utilisés se démarquent optiquement des chiffres qui le sont moins souvent. Nous conseillons par conséquent de modifier le code à intervalles réguliers. Veuillez utiliser d'autres chiffres.

#### Service

En cas de besoin, l'unité fonctionnelle peut être entièrement remplacée.

Les informations concernant le remplacement et la vérification des unités fonctionnelles se trouvent dans l'information produit de la plaque de rue.

#### Caractéristiques techniques

Tension d'entrée : 12 V AC

Courant de service : max. 140 mA

Indice de protection : IP 54

Température ambiante :

-20 °C à +55 °C

#### Commande

Chaque appui sur les touches est acquitté par un signal sonore et les saisies erronées sont acquittées par un signal sonore multiple.

#### Appel par code

Les numéros d'appel peuvent être composés de 1 à 8 chiffres (1-9999 9999). Composez le numéro d'appel désiré et appuyez sur la touche avec le symbole cloche.

#### Exemple :

Krause      

1	2	3	4	Δ
---	---	---	---	---

Schmitt      

9	8	7	6	Δ
---	---	---	---	---

#### Déclencher les fonctions de commande:

Code entre 1 à 8 chiffres  
(1-9999 9999)

Entrez le code,  
**appuyez sur la touche F.**

#### Touche d'effacement "C"

Les entrées peuvent être effacées à tout moment par la touche C.

#### Commande gâche moyennant la touche clé

Si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir directement la porte, par exemple à des heures déterminées, simplement par pression de la touche clé, sans entrer un code. Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec un contrôleur d'entrée EC 602-...

## Impiego

Serratura a codice come unità di inserimento per il controllo d'accesso e per l'invio di chiamate dal posto esterno.

In funzione dello spettro di funzioni del controllo d'accesso e del sistema citofonico possono essere necessari ulteriori apparecchi per la gestione e le funzioni di comando.

- LED come indicatore di stato, solo per Vario (contatto a potenziale zero esterno)
- Tasto Tō per apertura diretta della porta tramite EC 602-...
- Funzioni di comando (ad es. portone avvolgibile)

## Tensione elettrica



Gli interventi di installazione, montaggio e assistenza agli apparecchi elettrici devono essere eseguiti esclusivamente da elettricisti specializzati.

## Raggio d'azione

La rete di linee complessivamente posata nel Vario-Bus non deve superare i 2000 m. La resistenza del doppiopino (cavo di andata e ritorno fra l'u-

nità funzionale e l'unità di comando) non deve superare 20 Ohm. Con un diametro dei fili di 0,8 mm si ottiene un raggio d'azione di circa 260 m. L'alimentazione di tensione dei componenti Vario Bus è assicurata da un trasformatore TR 602-.../TR 603-... separato.

Occorre garantire che, in presenza di una corrente assorbita massima, la tensione di alimentazione su ogni apparecchio non sia mai inferiore a 9 V AC.

## 1 Circuito stampato di collegamento

Per posti esterni appoggio muro: Collegamento non tramite i circuiti stampati di collegamento, ma in analogico con Siedle Vario tramite blocchi di connessione.

## Assegnazione dei morsetti

bv, cv	Tensione di alimentazione 12 V AC
Da, Db	Vario-Bus
E1, E2	Collegamento di un tasto aprirporta esterno
b, c	per l'alimentazione di tensione supplementare in caso di molti tasti di chiamata illuminati

## Montaggio e installazione

### 2 Impostazione dell'indirizzo

Se si utilizzano più unità di inserimento/lettura dello stesso tipo (ad es. più COM 611-... e/o ST 10...) nello stesso sistema, è necessario impostare un diverso indirizzo su ciascuna delle unità di inserimento/lettura.

- Prelevare il pannello di comando, consultare l'opuscolo informativo sul prodotto relativo al posto esterno.
- Svitare l'unità funzionale dal pannello di montaggio, ribalzarla verso l'alto e in avanti, staccarlo dal pannello di montaggio.
- Aprire lo sportello sul retro utilizzando un cacciavite.
- Impostare l'indirizzo sul selettori. Gli indirizzi "0" e "9" non sono ammessi!

Dopo aver impostato l'indirizzo, chiudere lo sportello e reinserire l'unità funzionale.

### 3 Schema di collegamento per il controllo d'accesso con EC 602-...

Gli schemi di collegamento per l'uso della serratura a codice per chiamate dal posto esterno sono riportati nel manuale del sistema citofonico, in dotazione con l'alimentatore o il server.

## Programmazione

La programmazione del SCOM 611-... avviene tramite il corrispondente apparecchio aggiuntivo. La procedura è descritta nelle corrispondenti istruzioni di programmazione.

Sistema	Apparecchio aggiuntivo	Funzione
-	EC 602-...	Funzioni di comando/Controllo d'accesso
-	SC 600-...	Funzioni di comando/Controllo d'accesso
Sistema 1+In-Home-Bus	RC 602-.../BIM 650-...	Chiamata diretta dei posti interni
Multi	TLC 640-...	Chiamata diretta dei posti interni/ Funzioni di comando/Controllo d'accesso
Access	-	Chiamata diretta dei posti interni



La serratura a codice è una superficie d'interfaccia che mostra i segni d'uso in base alla frequenza di utilizzo. Tale caratteristica ha come conseguenza il fatto che i numeri utilizzati più spesso risaltino visivamente rispetto a quelli meno utilizzati. Consigliamo per questo motivo di modificare regolarmente il codice. Si prega di utilizzare in tal caso altri numeri.

#### **Assistenza**

Se necessario, l'unità funzionale può essere completamente sostituita. Per informazioni sulla sostituzione e sul controllo delle unità funzionali si rimanda all'opuscolo informativo sul prodotto relativo al posto esterno.

#### **Dati tecnici**

Tensione d'esercizio: 12 V AC  
Corrente d'esercizio: max. 140 mA  
Tipo di protezione: IP 54  
Temperatura ambiente:  
da -20 °C a +55 °C

#### **Funzionamento**

Ad ogni digitazione di un tasto viene emesso un segnale acustico; eventuali digitazioni errate vengono indicate da un segnale acustico ripetuto.

#### **Chiamata tramite codice**

Sono possibili numeri di chiamata da 1 a 8 posizioni (1-9999 9999). Immettere il numero di chiamata voluto e premere il tasto con il simbolo del campanello.

#### **Esempio:**

Krause	1	2	3	4	Δ
Schmitt	9	8	7	6	Δ

#### **Azionare funzioni di comando:**

È possibile un codice da 1 a 8 posizioni (1-9999 9999). Immettere il numero di codice, **premere il tasto funzione**.

#### **Tasto Cancell "C"**

Le immissioni possono essere cancellate in qualsiasi momento tramite il tasto Cancell.

#### **Funzione apriporta tramite il tasto chiave**

In casi di necessità, ad esempio durante degli orari predefiniti, è possibile aprire la porta direttamente senza dover immettere un codice. Questa funzione può essere utilizzata solo con un controller d'ingresso EC 602-...

## Toepassing

Codeslot als invoereenheid voor toegangscontrole en voor het plaatsen van deuropopen.

Afhankelijk van de functie-omvang van de toegangscontrole en van het spraaksystem worden voor beheer en stuurfuncties additionele apparaten benodigd.

- LED als statusweergave, alleen bij Vario (extern potentiaalvrij contact)
- DO-toets voor de directe deuropening via de EC 602-...
- Stuurfuncties (bijv. poort)

## Elektrische spanning



Inbouw, montage en onderhoudswerkzaamheden aan elektrische apparaten mogen uitsluitend door een elektro-vakman worden uitgevoerd.

## Reikwijdte

Het in de totale Vario-Bus aangelegde leidingnet mag 2000 m niet overschrijden. De sleepweerstand (heen- en terugleiding tussen functie-eenheid en stuureenheid) mag 20 Ohm niet overschrijden. Bij 0,8 mm aderdoorsnede geeft dat een reikwijdte van ca. 260 m.

De spanningsverzorging van de Vario bus componenten geschiedt via een aparte transformator TR 602-.../ TR 603-...

Het moet zijn veilig gesteld, dat de verzorgingsspanning bij een maximaal stroomverbruik op ieder apparaat op geen moment 9 V AC onderschrijdt.

## 1 Aansluitprintplaat

Bij opbouw deurstations: Aansluiting niet via de aansluitprintplaten, maar analog naar de Siedle Vario via klemmenblokken.

### Klemmenindeling

bv, cv	Verzorgingsspanning 12 V AC
Da, Db	Vario-Bus
E1, E2	Aansluiting externe deuropeneroets
b, c	voor additionele spanningsverzorging bij een groot aantal verlichte oproptoetsen

## Montage en installatie

### 2 Adresinstelling

Wanneer in een systeem meerdere invoer-/leeseenheden van hetzelfde type (bijv. meerdere COM 611-... en/of ST 10...) gebruikt worden,

dient op ieder van de invoer-/leeseenheden een ander adres te zijn ingesteld.

- Bedieningsplaats afnemen, zie productinformatie over het deurstation.
- Functie-eenheid van de montageplaats losschroeven, van boven naar voren kiepen en van de montageplaats afnemen.

- Klep op de achterzijde met behulp van een schroevendraaier openen.

- Adres op de draaischakelaar instellen.

De adressen „0“ en „9“ zijn niet toegestaan!

Na de adresinstelling, de klep sluiten en de functieenheid weer inbouwen.

### 3 Aansluitschema voor toegangscontrole met EC 602-...

De aansluitschema's voor het gebruik van het codeslot voor deuropopen zijn te vinden in het systeemhandboek bij het deurcommunicatiesysteem, dat bij de netvoeding resp. server is meegeleverd.

## Programmering

De programmering van de SCOM 611-... geschiedt via het betreffende additionele apparaat. De procedure wordt in de betreffende programmeerhandleiding beschreven.

Systeem	Additioneel apparaat	Functie
-	EC 602-...	Stuurfuncties/Toegangscontrole
-	SC 600-...	Stuurfuncties/Toegangscontrole
1+n techniek	RC 602-...	Direkte oproep van de binnenstations
In-Home-Bus	BIM 650-...	Direkte oproep van de binnenstations
Multi	TLC 640-...	Direkte oproep van de binnenstations/Stuurfuncties/ Toegangscontrole
Access	-	Direkte oproep van de binnenstations



Bij het codeslot gaat het om een oppervlak, die afhankelijk van de gebruikersfrequentie gebruikssporen vertoont. Dit leidt er toe, dat vaak gebruikte cijfers optisch te onderscheiden zijn van minder vaak gebruikte cijfers. Wij adviseren daarom, om de code op regelmatige tussenpozen te wijzigen. Gebruikt u.a.b. andere cijfers.

#### Service

De functie-eenheid kan indien gewenst volledig worden omgewisseld.

Informatie over de omruil en voor het controleren van de functie-eenheden zijn te vinden in de productinformatie over het deurstation.

#### Technische gegevens

Gebruiksspanning: 12 V AC

Gebruiksstroom: max. 140 mA

Beschermingsklasse: IP 54

Omgevingstemperatuur:

-20 °C tot +55 °C

#### Bediening

Iedere toetsendruk wordt door een signaaltoon, foute invoeren worden met een meerklanks signaaltoon bevestigd.

#### Bellen via een code

Oproepnummer mogelijk met max. 1-8 posities (1-9999 9999). Voer het gewenste oproepnummer in en druk de toets in waarop het klokjes-symbool staat afgebeeld.

#### Voorbeeld:

Krause      

1	2	3	4	Δ
---	---	---	---	---

Schmitt      

9	8	7	6	Δ
---	---	---	---	---

#### Stuurfuncties in werking stellen:

Code mogelijk van 1-8 posities (1-9999 9999)

Code-nummer invoeren,

**F-toets indrukken.**

#### Wistoets „C“

De ingevoerde gegevens kunnen op elk gewenst moment met de C-toet worden gewist.

#### Deuropenerfunctie met behulp van de sleuteltoets

Indien gewenst kan men de deur - bijv. op bepaalde tijdstippen - direct en zonder een code in te voeren openen door de sleuteltoets in te drukken.

Deze functie kan alleen samen met een ingangscontroller EC 602-... worden gebruikt.

## Anvendelse

Kodelås som inputenhed til adgangskontrol og til generering af dørkald.

Alt efter adgangskontrollens funktionsomfang og samtaleanlægget kræves yderligere enheder til administration og styrefunktioner.

- LED som statusvisning, kun ved Vario (ekstern potentialfri kontakt)
- Døråbnertast til direkte døråbning via indgangscontroller 602-...
- Styrefunktioner (f.eks. rulleport)

## Elektrisk spænding



Indbygning og montering af samt servicearbejde på elektrisk materiel må kun foretages af en aut. elinstalatør.

## Rækkevidde

Ledningsnettet trukket i hele Vario-bus må ikke overskrive 2000 m. Sløjfemodstanden (fremførings- og returledning mellem funktionenhed og styreenhed) må ikke overskrive 20 ohm. Ved en lederdiameter på 0,8 mm giver det en rækkevidde på ca. 260 m. Vario-bus-komponenternes spændingsforsyning kommer i stand via en separat transformator TR 602-.../TR 603-...

Det skal sikres, at forsyningsspændingen ved maksimalt strømforbrug på intet tidspunkt når under 9 V AC på nogen af enhederne.

## 1 Tilslutningsprintkort

Ved frembyggede dørstationer: Tilslutning ikke over tilslutningsprintkortene, men ligesom ved Siedle Vario over klemblokke.

## Klemmekonfiguration

bv, cv	Forsyningsspænding 12 V AC
Da, Db	Vario-bus
E1, E2	Tilslutning ekstern døråbnertast
b, c	Til supplerende spændingsforsyning ved et stort antal oplyste opkaldstaster

## Montage og installation

### 2 Adresseindstilling

Hvis der anvendes flere input-/læseenheder af samme type (f.eks. flere COM 611-... og/eller ST 10...) i et system, skal hver enkel input-/læseenhed have indstillet sin egen adresse.

- Tag frontpladen af, se produktinformation til dørstationen.
- Skru funktionenheten løst på montagepladen, vip den fremad foroven og tag den af montagepladen.

- Klappen på bagsiden åbnes ved hjælp af en skruetrækker.

- Indstil adresse på drejekontakten. Adresserne "0" og "9" er ikke tilladte!

Når adressen er indstillet, lukkes klappen og hvorefter funktionsenheden genmonteres.

## 3 Tilslutningsdiagram adgangskontrol med EC 602-...

Forbindelsesdiagrammerne for brug af kodelåsen til dørkald findes i systemmanuallen til dørkommunikationssystemet, der er vedlagt strømforsyningen/serveren.



Ved kodelåsen er der tale om en overflade, der viser brugsspor afhængigt af brugerfrekvensen. Dette fører til, at hyppigt anvendte tal fremhæves i forhold til ikke så hyppigt anvendte tal. Vi anbefaler derfor, at koden ændres med regelmæssige mellemrum. Brug andre tal.

## Service

Funktionenheten kan om nødvendigt udskiftes komplet.

Information om udskiftning og afprøvning af funktionenherne findes i produktinformationen til dørstationen.

## Programmering

Programmeringen af SCOM 611-... sker via den pågældende suppleringenhed.

Fremgangsmåden er beskrevet i den tilhørende programmeringsvejledning.

System	Suppleringsenhed	Funktion
-	EC 602-...	Styrefunktioner/Adgangskontrol
-	SC 600-...	Styrefunktioner/Adgangskontrol
1+n-teknik	RC 602-...	Direkte opkald for svartefonerne
In-Home-bus	BIM 650-...	Direkte opkald for svartefonerne
Multi	TLC 640-...	Direkte opkald for svartefonerne/Styrefunktioner/Adgangskontrol
Access	-	Direkte opkald for svartefonerne

### **Tekniske data**

Driftsspænding: 12 V AC  
Driftsstrøm: maks. 140 mA  
Kapslingsklasse: IP 54  
Omgivelsestemperatur:  
–20 °C til +55 °C


### **Betjening**

For hver trykaktivering kvitteres der med en signaltone, fejtryk efterfølges af en gentagen signaltone.

### **Opkald pr. kode**

På Mulighed for 1- til 8-cifrede opkaldsnumre (1–9999 9999).  
Indtast opkaldsnummeret og tryk på tasten med klokkesymbolet.

### **Eksempel:**



### **Aktivering af styrefunktioner:**

Mulighed for 1- til 8-cifrede koder (1–9999 9999)  
Indtast kodenummer,  
**tryk på F-tasten.**

### **Slettetaste "C"**

Indtastninger kan til enhver tid slettes med C-tasten.

### **Døråbnerfunktion via nøgletasten**

Efter behov kan dørene, f.eks. på bestemte tidspunkter, åbnes direkte uden indtastning af kode ved at trykke på nøgletasten.  
Denne funktion kan kun benyttes sammen med en indgangscontroller EC 602-...

## Användning

Kodlås som inmatningsenhet för passerkontrollen och för att sända dörranrop.

Oberoende av passerkontrollens funktionsomfång och talsystemet, behövs ytterligare apparater för förvaltningen och styrfunktionerna.

- LED som statusindikering, bara med Vario (extern potentialfri kontakt)
- Dörröppningsknapp för att öppna dörren direkt via EC 602-...
- Styrfunktioner (t.ex. rullport)

## Elektrisk spänning



Installation, montering och servicearbeten på elektriska apparater får utföras endast av behörig eltekniker.

## Räckvidd

Ledningsnätet som har dragits i Vario-bussen får totalt inte överstiga 2000 m. Slingmotståndet (matnings- och returledning mellan funktionsenheter och styrenheten) får inte överstiga 20 ohm. Vid en ledardiameter på 0,8 mm blir räckvidden cirka 260 m. Vario-buss-komponenternas spänningsförsörjning sker via en separat transformator TR 602-.../TR 603-...

Det måste säkerställas, att vid en maximal strömförbrukning försörjningsspänningen inte vid något tillfälle på något aggregat underskrider 9 V AC.

### 1 Anslutningskretskort

För dörrstationer för utanpåliggande montering: Anslutningen utförs inte via anslutningskretsorkorten, utan anslut till Siedle Vario via klämplintar.

### Klämtilldelning

bv, cv	Försörjningsspänning 12 V AC
Da, Db	Vario-buss
E1, E2	Anslutning extern dörröppningsknapp
b, c	för den extra spänningsförsörjningen vid stort antal belysta anropsknappar

### Montering och installation

#### 2 Adressinställning

När flera inmatnings-/läsenheter av samma typ (t.ex. flera COM 611-... och/eller ST 10...) ska användas i ett system, måste varje inmatnings-/läsenhet programmeras med en egen adress.

- Ta av manöverplattan, se produktinformationen till dörrstationen.
- Skruva loss funktionsenheten från monteringsplattan, fäll den framåt upp till, ta av det från monteringsplattan.

- Öppna locket på baksida med hjälp av en skruvmejsel.

- Ställ in adressen med vridomkopplaren.

Adresserna "0" och "9" är inte tillåtna!

När adressinställningen är avslutad, stäng locket och montera funktionsenheten igen.

### 3 Anslutningsschema passerkontroll met EC 602-...

Anslutningsschemana för att använda kodlåset för dörranrop finns i dörrkommunikationssystemets systemhandbok, som har bifogats nättaggregatet alt. servern.



Vid kodlåset handlar det om en yta, som beroende på antalet användare visar spår av användning. Detta leder till att ofta använda siffror skiljer sig optiskt från mer sällan använda siffror. Därför rekommenderar vi att regelbundet ändra koden. Använd gärna andra siffror.

## Service

Vid behov kan funktionsenheten bytas ut komplett.

För informationer angående utbytet och för att kontrollera funktionsenheter, se produktinformationen till dörrstationen.

## Programmering

Programmeringen av SCOM 611-... sker via den beträffande extra apparten.

Tillsvägagångssättet är beskrivet i den beträffande programmeringsanvisningen.

System	Extra apparat	Funktion
-	EC 602-...	Styrfunktioner/Passerkontroll
-	SC 600-...	Styrfunktioner/Passerkontroll
1+n-teknik	RC 602-...	Direktanrop till inomhusstationerna
In-Home-buss	BIM 650-...	Direktanrop till inomhusstationerna
Multi	TLC 640-...	Direktanrop till inomhusstationerna/ Styrfunktioner/Passerkontroll
Access	-	Direktanrop till inomhusstationerna

### **Tekniska data**

Driftsspänning: 12 V AC

Driftström: max. 140 mA

Skyddstyp: IP 54

Omgivningstemperatur:

-20 °C till +55 °C

### **Manövrering**

Varje gång en knapp aktiveras, kvitteras detta med signalton, felaktiga inmatningar kvitteras med flera signaltoner.

### **Anropa per kod**

Telefonnummer 1–8 siffror är möjliga (1–9999 9999). Ange önskat telefonnummer och tryck knappen med klockssymbolen.

#### **Exempel:**

Krause	1	2	3	4	Δ
Schmitt	9	8	7	6	Δ

### **Utlösa styrfunktioner:**

Kod 1–8 siffror är möjliga (1–9999 9999)

Ange kodnummer,  
**tryck på F-knappen.**

### **Raderknapp "C"**

Inmatningar kan när som helst raderas med C-knappen.

### **Portöppnarfunktion vianyckelknappen**

Porten kan om så önskas, t.ex. vid bestämda tider, öppnas genom att trycka på nyckelknappen utan att någon kod behöver angis.

Denna funktion kan bara användas tillsammans med ingångscontrollern EC 602-....

## Aplicación

Cerradura por código como unidad de entrada de datos para el control de accesos y para realizar llamadas de puerta.

Dependiendo de las funciones del control de accesos y del sistema de interfonía, se necesitan aparatos adicionales para la administración y las funciones de control.

- LED como indicación de estado, solo en Vario (contacto libre de potencial externo)
- Tecla abrepuertas para abrir directamente la puerta a través del EC 602-...
- Funciones de control (p. ej., puerta de persiana)

## Tensión eléctrica



La integración, montaje y los trabajos de servicio en aparatos eléctricos deben ser realizados exclusivamente por electricistas especializados.

## Alcance

La red de cables tendidos en todo el bus Vario no debe rebasar una extensión de 2000 m. La resistencia de bucle (conductor de ida y vuelta entre unidad funcional y unidad de control) no debe rebasar 20 ohmios. Para un diámetro de hilo de 0,8 mm, esto da como resultado un alcance de aprox. 260 m. La alimentación eléctrica de los componentes de bus Vario se realiza mediante un transformador independiente TR 602-.../TR 603-...

Hay que asegurarse de que, para una intensidad absorbida máxima en cada dispositivo, la tensión de alimentación no caiga en ningún caso por debajo de 9 V AC.

### 1 Placa de circuito impreso de conexión

En estaciones de puerta con montaje saliente: La conexión no se realiza mediante tarjetas de circuitos impresos de conexión, sino de forma análoga a Siedle Vario mediante regletas de bornes.

## Funciones de los bornes

bv, cv	Tensión de alimentación 12 V AC
Da, Db	Bus Vario
E1, E2	Conexión tecla abrepuertas externa
b, c	para una alimentación eléctrica adicional con un gran número de teclas de llamada iluminadas

## Montaje y instalación

### 2 Configuración de direcciones

Si en un sistema se utilizan varias unidades de lectura/entrada de datos del mismo tipo (p. ej. varios COM 611-... y/o ST 10...), en cada unidad de lectura/entrada de datos se deberá configurar una dirección distinta.

- Retirar la placa de manejo, véase la información de producto de la estación de puerta.
- Desatornillar la unidad funcional de la placa de montaje, bascularla hacia delante por la parte superior y retirarla de la placa de montaje.
- Abrir la tapa articulada del lado posterior con ayuda de un destornillador.

## Programación

La programación del SCOM 611-... se efectúa a través del aparato adicional pertinente.

El procedimiento se describe en el manual de programación correspondiente.

Sistema	Aparato adicional	Función
-	EC 602-...	Funciones de control/Control de accesos
-	SC 600-...	Funciones de control/Control de accesos
Tecnología 1+n	RC 602-...	Llamada directa de las estaciones interiores
Bus In-Home	BIM 650-...	Llamada directa de las estaciones interiores
Multi	TLC 640-...	Llamada directa de las estaciones interiores/Funciones de control/Control de accesos
Access	-	Llamada directa de las estaciones interiores

- Ajustar la dirección en el selector giratorio.

¡No se admiten las direcciones "0" y "9"!

Tras ajustar la dirección, cerrar la tapa articulada y volver a montar la unidad funcional.

### **3 Esquema eléctrico para el control de accesos con EC 602-...**

Los esquemas eléctricos para el uso de la cerradura por código para llamadas de puertas se pueden encontrar en el manual del sistema de comunicación de puerta que se suministra con la fuente de alimentación o el servidor.



La cerradura codificada posee una superficie que presenta huellas de uso en función de la frecuencia de uso de los mismos. Esto hace que los números de uso frecuente destaquean estéticamente de los números de uso menos frecuente. Por este motivo, recomendamos cambiar el código con regularidad. Por favor, utilice otros números.

### **Servicio**

Si es preciso, está permitido sustituir completa la unidad funcional. La información sobre el intercambio y la comprobación de las unidades funcionales figura en la información de producto de la estación de puerta.

### **Características técnicas**

Tensión de servicio: 12 V AC

Intensidad de empleo: máx. 140 mA

Grado de protección: IP 54

Temperatura ambiente:

-20 °C hasta +55 °C

### **Manejo**

La pulsación de cada tecla se confirma con una señal acústica, activándose varias veces la señal acústica si se introducen datos erróneos.

### **Llamada por código**

Son posibles números de "llamada" de 1–8 (1–9999 9999). Introducir el número de "llamada" deseado y pulsar la tecla con el símbolo de campana.

### **Ejemplo:**

Krause 

1	2	3	4	Δ
---	---	---	---	---

Schmitt 

9	8	7	6	Δ
---	---	---	---	---

### **Activar funciones de control:**

Es posible un código de 1–8 cifras (1–9999 9999).

Introducir el número de código, **pulsar la tecla F**.

### **Tecla de borrar "C"**

Los datos introducidos pueden borrarse en todo momento con la tecla C.

### **Función de abrepuertas mediante la tecla de llave**

Si así se desea, por ejemplo, en determinados momentos, puede abrirse la puerta directamente sin introducir ningún código, pulsando para ello la tecla de llave.

Esta función solo se puede usar junto con un controlador de entrada EC 602-...

## Zastosowanie

Zamek szyfrowy jako jednostka wprowadzania do kontroli dostępu i powodowania wywołań domofonowych.

W zależności od zakresu funkcji kontroli dostępu i systemu domofonowego do zarządzania i funkcji sterowania potrzebne są dodatkowe urządzenia.

- LED jako wskaźnik stanu, tylko w przypadku Vario (zewnętrzny styk bezpotencjałowy)
- przycisk Tō do bezpośredniego otwierania drzwi przez sterownik wejścia EC 602-...
- funkcje sterujące (np. brama rolowana)

## Napięcie elektryczne



Wbudowanie, montaż i prace serwisy na urządzeniach elektrycznych może wykonywać jedynie uprawniony elektryk.

## Zasięg

Sieć przewodów ułożona przy wykonywaniu magistrali Vario nie powinna przekraczać 2000 m. Rezystancja pętli (przewód doprowadzający i powracały pomiędzy modułem funkcyjnym i jednostką sterującą) nie może przekroczyć 20 omów. Przy przekroju żyły 0,8 mm daje to zasięg około 260 m. Zasilanie napięciem składników magistrali Vario-Bus odbywa się za pomocą osobnego transformatora TR 602-.../TR 603-... Należy zapewnić, żeby napięcie zasilające na każdym urządzeniu przy maksymalnym poborze prądu w żadnym momencie nie spadło poniżej 9 V AC.

## 1 Płyta przyłączeniowa

W przypadku natynkowych stacji zewnętrznych: Podłączenie nie przez płyty przewodów przyłączeniowych, lecz analogicznie do Siedle Vario przez bloki zaciskowe.

## Podłączenie zacisków

bv, cv	Napięcie zasilania 12 V AC
Da, Db	Magistrala Vario
E1, E2	Podłączenie zewnętrznego przycisku otwierania drzwi
b, c	do dodatkowego zasilania napięciem przy dużej ilości podświetlonych klawiszy wywołania

## Montaż i instalacja

### 2 Ustawienie adresu

Jeżeli w jednym systemie stosowanych jest kilka jednostek wprowadzania/odczytu tego samego typu (np. kilka COM 611-... /lub ST 10...), w każdej jednostce wprowadzania/odczytu należy ustawić inny adres.

- Zdjąć panel sterowania, patrz informacja produktowa o stacji zewnętrznej.
- Odkręcić moduł funkcyjny na płycie montażowej, przełożyć góra do przodu i zdjąć z płytki montażowej.

## Programowanie

Programowanie SCOM 611-... odbywa się za pomocą odpowiedniego urządzenia dodatkowego. Sposób postępowania opisano w odpowiedniej instrukcji programowania.

System	Dodatkowe urządzenie	Stanowisko
-	EC 602-...	Funkcje sterowania/Kontrola dostępu
-	SC 600-...	Funkcje sterowania/Kontrola dostępu
Technika 1+n	RC 602-...	Bezpośrednie wywołanie stacji wewnętrznych
In-Home-Bus	BIM 650-...	Bezpośrednie wywołanie stacji wewnętrznych
Multi	TLC 640-...	Bezpośrednie wywołanie stacji wewnętrznych/Funkcje sterowania/Kontrola dostępu
Access	-	Bezpośrednie wywołanie stacji wewnętrznych

- Otworzyć klapę z tyłu pomocy śrubokręta.
- Ustawić adres na przełączniku obrotowym.  
Adresy „0” i „9” nie są dozwolone!  
Po ustawieniu adresu zamknąć klapę i ponownie zamontować moduł funkcyjny.

### **3 Schemat połączeń dla kontroli dostępu z EC 602-...**

Schematy połączeń do korzystania z zamka szyfrowego do wywołań domofonowych znajdują się w podręczniku systemowym do systemu komunikacji domofonowej, dołączonym do zasilacza lub serwera.



Zamek kodowany posiada powierzchnię, która w zależności od intensywności użytkowania nosi ślady zużycia. Prowadzi to do tego, że cyfry często używane różnią się wyglądem od rzadziej używanych. Dlatego zalecamy co jakiś czas zmieniać kod. Prosimy używać innych liczb.

### **Serwis**

W razie potrzeby można w całości wymienić moduł funkcyjny. Informacje dotyczące wymiany i kontroli jednostek funkcyjnych znajdują się w informacji produktowej stacji zewnętrznej.

### **Dane techniczne**

napięcie robocze: 12 V AC  
prąd roboczy: maks. 140 mA  
stopień ochrony: IP 54  
temperatura otoczenia:  
–20 °C do +55 °C

### **Obsługa**

Każdy wcisnięcie przycisku jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym, błędne wpisy są sygnalizowane wielokrotnym sygnałem dźwiękowym.

### **Wywołanie za pomocą kodu**

Możliwe są 1–8 cyfrowe numery abonentów (1–9999 9999). Wprowadzić żądany numer i naciąć przycisk z symbolem dzwonka.

### **Przykład:**

Krause 

1	2	3	4	Δ
---	---	---	---	---

Schmitt 

9	8	7	6	Δ
---	---	---	---	---

### **Wywołanie funkcji sterujących:**

Możliwe są kody 1–8 cyfrowe (1–9999 9999). Wprowadzić numer kodu, **wcisnąć przycisk F**.

### **Przycisk usuwania „C”**

Wpisy można w każdej chwili usunąć za pomocą przycisku C.

### **Funkcja otwierania drzwi za pomocą przycisku z kluczem**

W razie potrzeby, można na przykład w pewnych porach dnia otwierać drzwi bezpośrednio przez naciśnięcie przycisku z kluczem, bez konieczności wprowadzania kodu.

Funkcja ta może być używana tylko razem ze sterownikiem wejścia EC 602-...

## Область применения

Кодовый замок в качестве блока ввода для контроля доступа и подачи дверных вызовов.

В зависимости от объема функций системы контроля доступа и переговорной системы, для управления и функций управления требуются дополнительные устройства.

- Светодиод в качестве индикатора состояния, только для Vario (внешний беспостенциальный (сухой) контакт)
- Кнопка отпирания двери для непосредственного отпирания двери через EC 602-...
- Функции управления (например, шторными воротами)

## Электрическое напряжение



Встраивание, монтаж и обслуживание электроприборов разрешается выполнять только квалифицированным электрикам.

## Программирование

Программирование устройства SCOM 611-... осуществляется через соответствующее дополнительное устройство.

Порядок действий описан в соответствующем руководстве по программированию.

## Дальность действия

Длина всей проложенной в Vario-Bus магистральной системы не должна превышать 2000 м.

Сопротивление петли (прямого и обратного провода между функциональным узлом и устройством управления) не должно превышать 20 Ом. При диаметре жил 0,8 мм достигается дальность действия около 260 м.

Электропитание компонентов Vario-Bus осуществляется через отдельный трансформатор TR 602-.../TR 603-...

## Разводка клемм

bv, cv Напряжение питания  
12 В ~

Da, Db Система Vario-Bus

E1, E2 Подключение внешней кнопки отпирания двери

b, c для дополнительного электропитания при большом количестве подсвечиваемых кнопок вызова

## Монтаж и электропроводка

### 2 Настройка адреса

Если в одной системе используется несколько модулей ввода/считывания одного типа (например, несколько СОМ 611-... и/или ST 10...), то на каждом модуле ввода/считывания должен быть настроен другой адрес.

- Снять панель управления, см. информацию о продукте к дверной панели вызова.
- Отвинтить функциональный узел от монтажной платы, верхнюю часть наклонить вперед и снять с монтажной платы.
- С помощью отвертки открыть крышку на задней стороне модуля.

Система	Дополнительное устройство	Должность
-	EC 602-...	Функции управления/Контроль доступа
-	SC 600-...	Функции управления/Контроль доступа
Технология 1+п	RC 602-...	Прямой вызов внутренних панелей
Шина In-Home	BIM 650-...	Прямой вызов внутренних панелей
Multi	TLC 640-...	Прямой вызов внутренних панелей/Функции управления/Контроль доступа
Access	-	Прямой вызов внутренних панелей

- Поворотным переключателем настроить адрес.  
Использование адресов «0» и «9» не допускается!  
После настройки адреса закрыть крышку и установите на место функциональный узел.

**3** Схема соединений для контроля доступа с EC 602-...  
Схемы соединений для использования кодового замка для дверных вызовов можно найти в системном руководстве к дверной коммуникационной системе, которое прилагается к блоку питанию или серверу.



Кодовый замок - это поверхность, которая, в зависимости от частоты использования, проявляет следы использования. Это ведет к тому, что часто используемые цифры внешне отличаются от реже используемых цифр. Поэтому мы рекомендуем регулярно менять код. Используйте другие цифры.

### Сервис

При необходимости, функциональный узел может быть полностью заменен.  
Информация о замене и о контроле функциональных модулей приведена в информации о продукте к дверной панели вызова.

### Технические данные

Рабочее напряжение: 12 В ~  
Рабочий ток: макс. 140 мА  
Тип защиты: IP 54  
Температура окружающей среды:  
от -20 °C до +55 °C

### манипуляция

Каждое нажатие кнопки подтверждается звуковым сигналом, неверный ввод сигнализируется многократным звуковым сигналом.

### Вызов по коду

Возможны 1–8-значные абонентские номера (1–9999 9999). Ввести требуемый абонентский номер и нажать кнопку с символом колокольчика.

### Пример:

Krause	1	2	3	4	Δ
Schmitt	9	8	7	6	Δ

### Активирование функций управления:

Возможны 1–8-значные коды (1–9999 9999). Ввести код, **нажать кнопку F**.

### Кнопка стирания «С»

Введенные данные можно в любой момент стереть кнопкой C.

### Функция отпирания двери посредством кнопки «ключ»

При желании можно, например, в определенное время, напрямую открывать дверь нажатием кнопки «ключ», не вводя код. Данная функция может использоваться только вместе с контроллером входа EC 602-...

# SSS SIEDLE

S. Siedle & Söhne  
Telefon- und Telegrafenwerke OHG  
Postfach 1155  
78113 Furtwangen  
Bregstraße 1  
78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 63-0  
Telefax +49 7723 63-300  
[www.siedle.de](http://www.siedle.de)  
[info@siedle.de](mailto:info@siedle.de)

© 2012/05.21  
Printed in Germany  
Best.-Nr. 200037070-02